

操作评级

PTA ☆☆☆  
乙二醇 ☆☆☆  
短纤 ☆☆☆

庞春艳 高级分析师

F3011557 Z0011355

010-58747784

gtaxinstitute@essence.com.cn

【行情观点】

PTA：早盘PTA价格震荡横盘，午后受主流供应商出货影响盘面承压回落。南方终端限电范围也缩小，市场焦点回到需求环比改善的预期，但该逻辑并未持续支撑PTA反弹；逸盛几套装置有停产、减产计划，供应可能维持在低位，也未能提振市场情绪；四季度新装置投产预期下，继续偏弱运行。

乙二醇：日内乙二醇价格开盘后短暂走高，后震荡回落，尾盘再度回升，整体表现强于PTA。煤化工装置检修较多，但9月中供应将恢复，同时消费有环比改善的预期，但目前市场对消费普遍偏悲观，中期价格继续受到限制；四季度还有新装置投产压力，过剩格局下，维持空头思路。

短纤：南方高温范围大幅收缩，限电的影响减弱，消费环比好转的预期有所增强，但供应有较大的增长空间且消费回升的空间难以乐观，短纤继续被动跟随原料弱势运行。

表1：期货日报

|       | 收盘价  | 上一日收盘价 | 涨跌   | 涨跌幅    | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|-------|------|--------|------|--------|--------|---------|
| PTA主力 | 5534 | 5634   | -100 | -1.77% | 2.82%  | -5.76%  |
| 乙二醇主力 | 4096 | 4099   | -3   | -0.07% | 2.89%  | -5.77%  |
| 短纤主力  | 7392 | 7466   | -74  | -0.99% | 4.64%  | -0.08%  |

数据来源：wind

表2：PTA现货日报

|           | 均价   | 涨跌  | 涨跌幅    | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|-----------|------|-----|--------|--------|---------|
| CFR日本石脑油  | 675  | 6   | 0.82%  | -0.66% | -10.27% |
| CFR中国台湾PX | 1069 | 0   | 0.00%  | 0.66%  | -2.55%  |
| PTA外盘     | 890  | 0   | 0.00%  | 3.49%  | -6.32%  |
| PTA内盘     | 6195 | -15 | -0.24% | 3.34%  | 1.89%   |
| PTA现货加工差  | 649  | -32 | -4.71% | 23.52% | 32.24%  |

数据来源：wind

表3: 乙二醇现货

|           | 均价   | 涨跌 | 涨跌幅    | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
|-----------|------|----|--------|--------|---------|
| 乙烯:CFR东北亚 | 860  | 40 | 4.88%  | 4.88%  | -4.44%  |
| 华东地区甲醇    | 2545 | 0  | 0.00%  | 3.88%  | -0.20%  |
| MEG内盘     | 3990 | 10 | 0.25%  | 0.88%  | -8.06%  |
| MEG外盘     | 490  | -2 | -0.41% | -1.01% | -9.26%  |

数据来源: wind

表4: 聚酯日报

|           | 均价   | 涨跌 | 涨跌幅     | 近5日涨跌幅   | 近20日涨跌幅  |
|-----------|------|----|---------|----------|----------|
| 涤纶短纤      | 7587 | 0  | 0.00%   | 0.66%    | -3.68%   |
| 涤纶POY     | 7980 | 0  | 0.00%   | 1.01%    | -0.25%   |
| 涤纶DTY     | 9450 | 0  | 0.00%   | 1.61%    | 1.61%    |
| 涤纶FDY150D | 8500 | 0  | 0.00%   | 1.19%    | -0.58%   |
| 瓶级切片      | 8900 | 0  | 0.00%   | 2.30%    | 1.14%    |
| 短纤现货利润    | -47  | 9  | -16.87% | -154.30% | -120.82% |


数据来源: wind

图1: TA 9-1月差




数据来源: wind

图2: EG 9-1月差

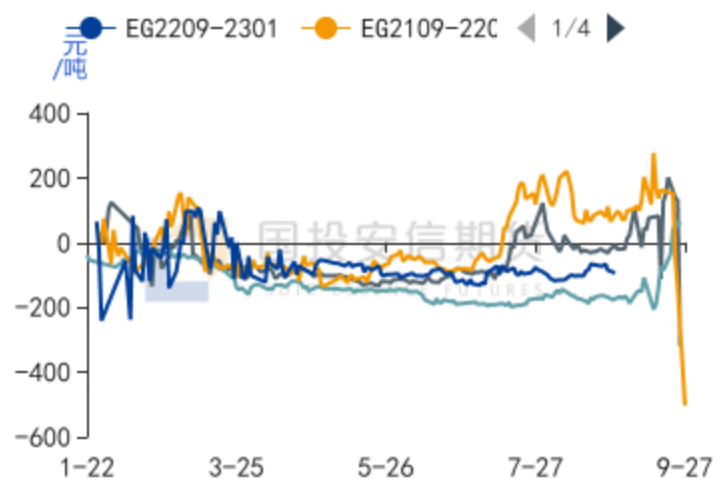


数据来源: wind

图3: PTA主力基差

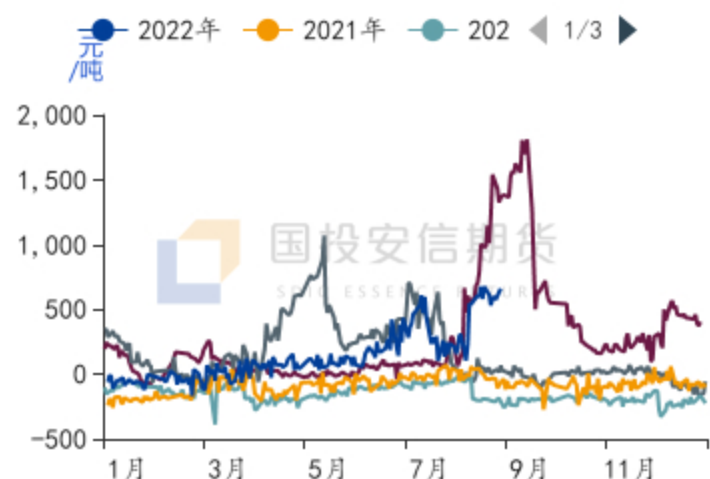


数据来源: wind

图4: MEG主力基差

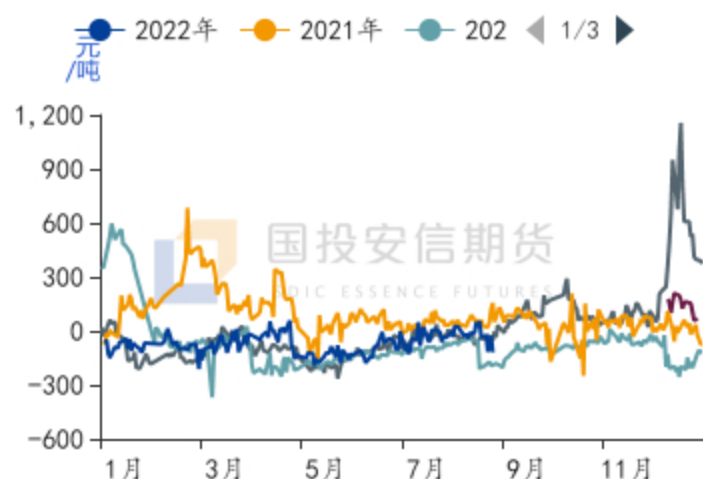

数据来源: wind

图5: 短纤基差

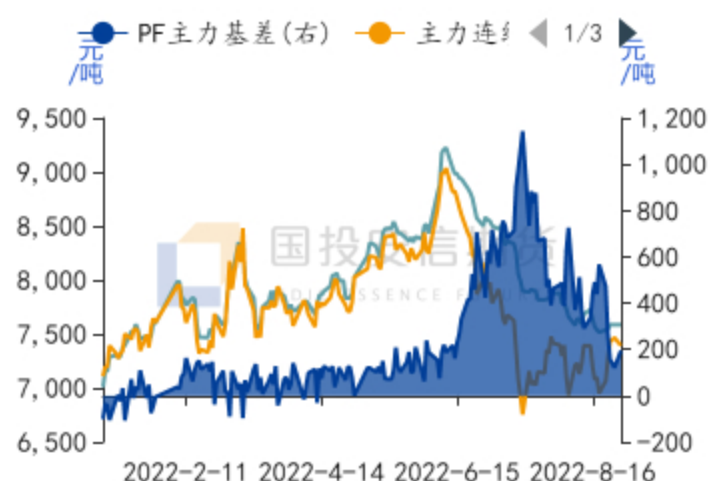


数据来源: wind

图6: PTA加工成本和加工差




数据来源: wind

图7: 不同工艺路线制MEG利润

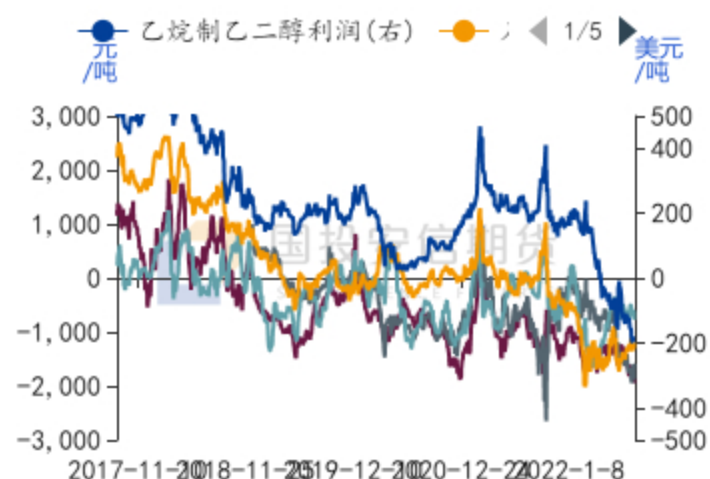

数据来源: wind

图8: 聚酯各产品利润

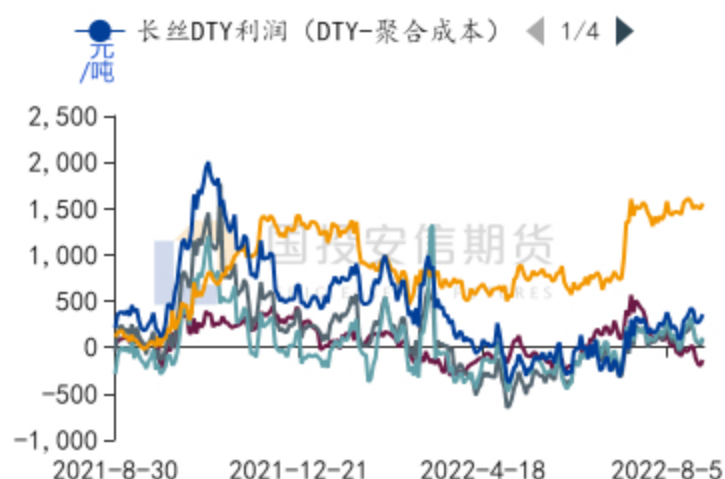


数据来源: wind

图9: PTA内外盘价差




数据来源: wind

图10: MEG内外盘价差

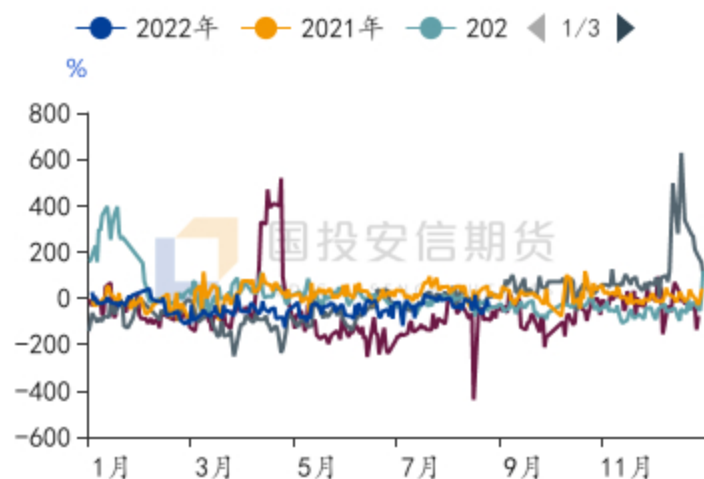


数据来源: wind

图11: PX周度负荷

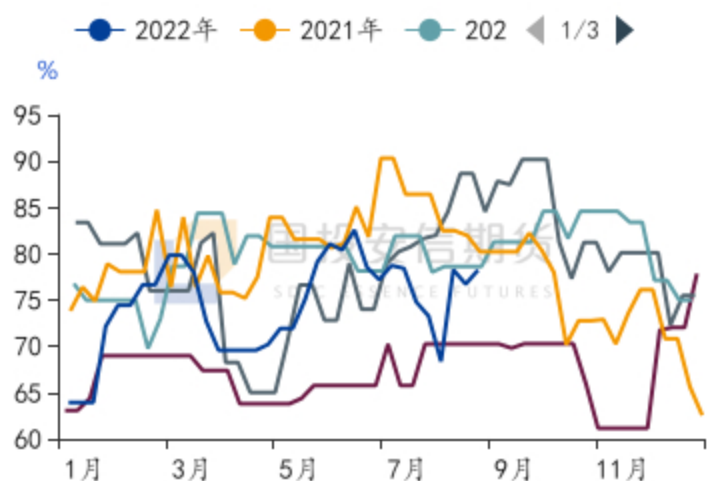

数据来源: 卓创

图12: PTA日度开工率

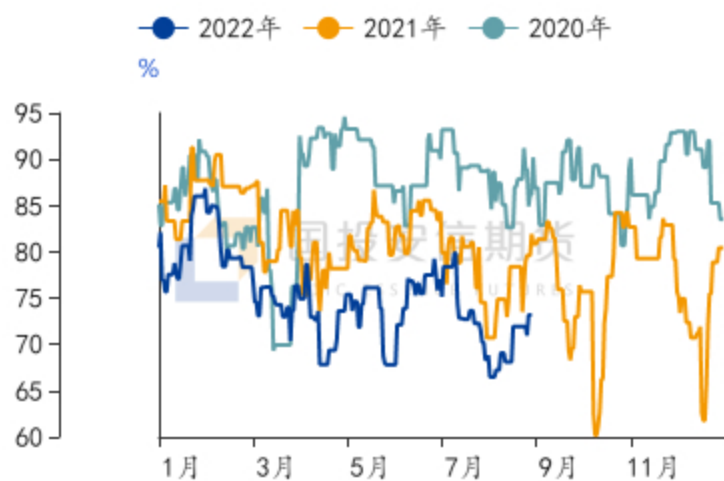


数据来源: 卓创

图13: 乙二醇日度开工率



数据来源: 卓创

图14: 煤制乙二醇日度开工率

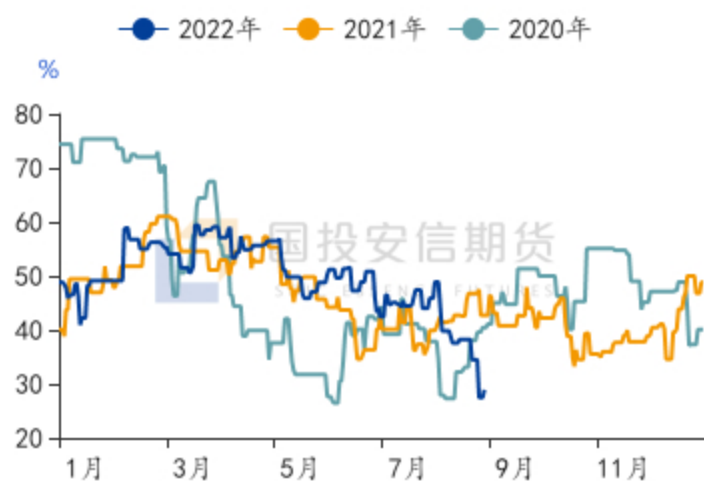

数据来源: 卓创

图15: 短纤负荷




数据来源: 卓创

图16: 卓创聚酯长丝周度开工率




数据来源: 卓创

图17: 卓创乙二醇港口库存及变化

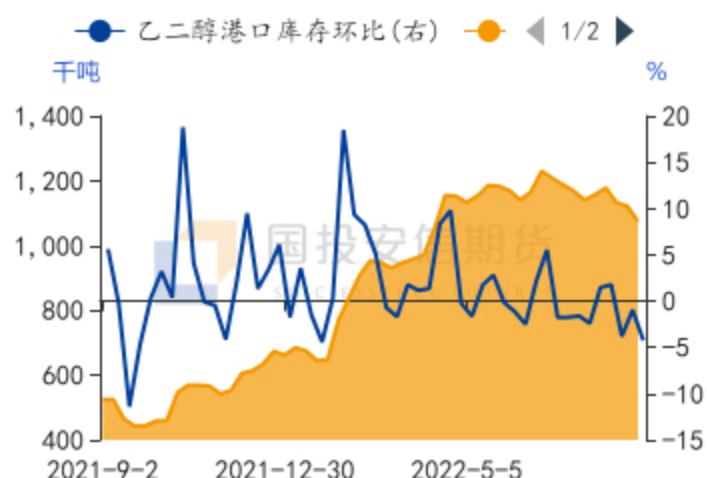


数据来源: 卓创

图18: 中国PTA周度社会库存及环比变化

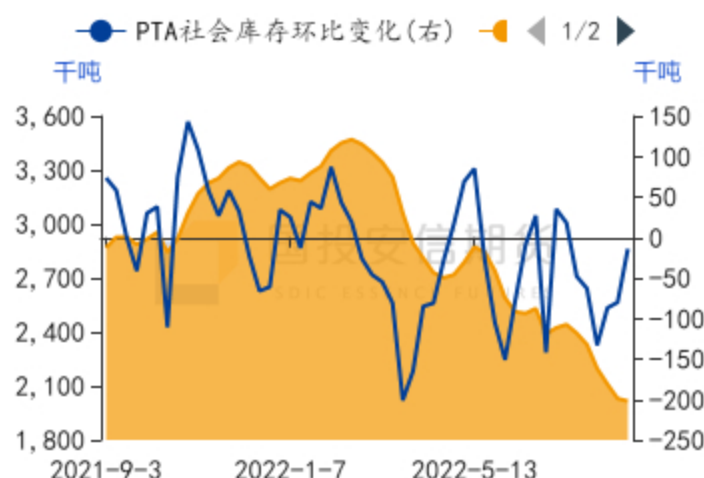


数据来源: 卓创

图19: 乙二醇注册仓单量

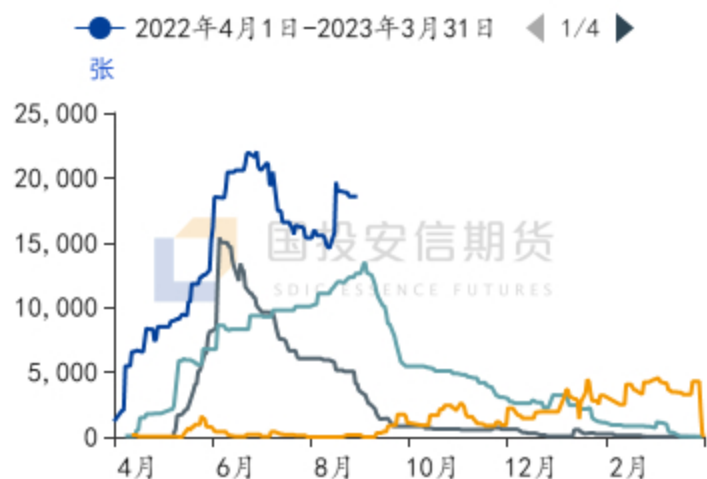

数据来源: wind

图20: PTA仓单

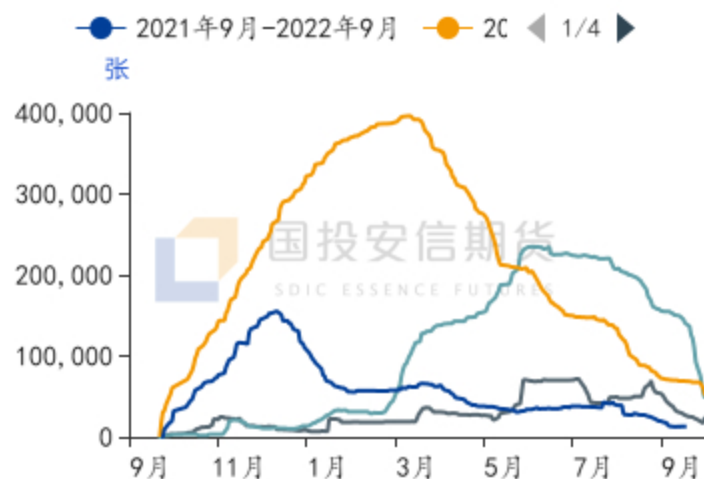

数据来源: wind

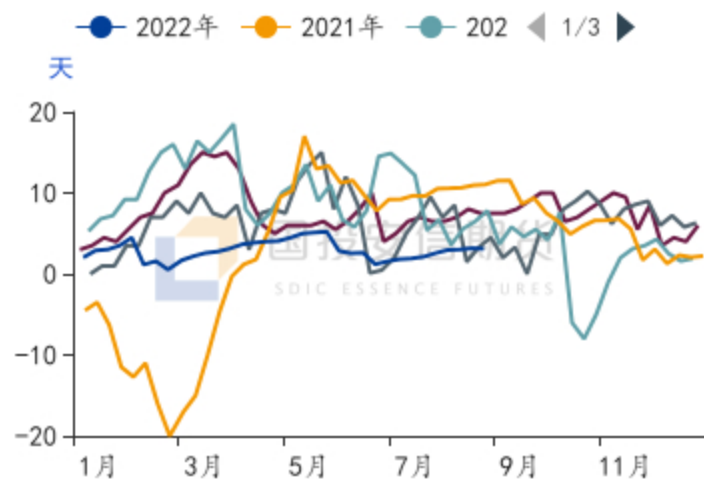


图21: 短纤期货仓单数量




数据来源: wind

图22: 卓创短纤库存



数据来源: 卓创

图23: 华东坯布周度库存

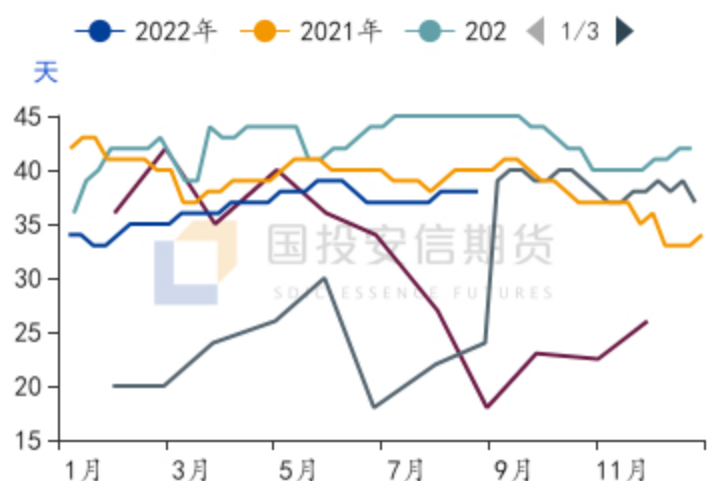

数据来源: 卓创

图24: 卓创涤纶长丝周度库存



数据来源: 卓创

## 日内现货市场表现

### 【PTA现货市场】

早盘PTA现货市场商谈气氛一般，个别供应商有递盘，现货基差走强。现货报盘在01+620附近，递盘在01+600~610，商谈价格区间在6220-6260附近。9月上报盘在01+610，递盘在01+590-600；9月底报盘在01+600附近。据悉早盘现货在01+610有成交。午后个别主流供应商报盘，现货市场买气一般，现货在01+600~610附近商谈，9月中上在01+580~590附近商谈。

### 【短纤现货市场】

早盘江浙直纺涤短工厂报价多维稳，成交商谈，半光1.4D 主流7500-7700元/吨出厂或短送。山东、河北市场价格维稳，半光1.4D 主流7650-7750元/吨送到。基差报价下滑，新凤鸣、三房巷货源10+100元/吨，下游买盘意愿低。

### 【MEG现货市场】

上午MEG内盘重心震荡整理，市场商谈一般，现货基差在01合约贴水90-100元/吨附近，几单4015-4035元/吨成交。9月下期货基差在01合约贴水65-70元/吨附近，商谈4035-4040元/吨附近。下午MEG内盘重心小幅回落，市场买气偏淡，现货基差在01合约贴水90-100元/吨附近，几单3965-3990元/吨成交。9月下期货基差在01合约贴水65-70元/吨附近，商谈4015-4020元/吨附近。

### 【PTA装置】

华南一套450万吨PTA按计划7.12检修，8.15重启，8月下负荷8成。

华东一套200万吨PTA装置已停车，重启时间待跟踪，该装置前期维持8成负荷。另一套220万吨PTA装置负荷提升至满负荷，该装置前期维持8成负荷。

恒力石化计划检修440万吨PTA生产线，其中PTA-3生产线8月1日检修，重启时间待定；PTA-2生产线检修准备中。

逸盛大连1线225万吨PTA装置7.28日起降负至6成运行，8.26日停车，预计9月维持停车。

华东一套75万吨PTA装置于7月底开始降负至8成运行，预计维持一个月，该装置前期维持9成负荷。

据悉华东一套150万吨PTA装置8.2日起停车检修，8月26日重启中，预计近期出产品。

西北一套120万吨PTA装置计划9月中开始停车检修，预计10月下旬重启。

西南一套100万吨PTA装置因限电已于8.16晚停车，初步预估5天附近，推迟重启。

华东两套共计720万吨PTA装置降负至8成附近，后期看PX情况调整。华南一套200万吨PTA装置初步计划9月初降负至7成。

## 【MEG装置】

新疆哈密广汇40万吨/年的合成气制乙二醇装置7月底起停车检修，预计9月中重启。

新疆天业三期60万吨/年的合成气制乙二醇装置8月17日前后停车，预计时长在一个月左右；5万吨装置同步停车检修。

新疆天盈15万吨/年的合成气制乙二醇装置8月中停车检修，20天附近。

据悉，新加坡一套90万吨/年的MEG装置已于7月中停车检修，预计时长在两个月左右。

河南一套20万吨/年的合成气制MEG装置按计划6月底停车，重启时间视效益情况而定。

河南一套20万吨/年的合成气制MEG装置7月中上负荷下降，7月中安排停车检修，重启时间视效益情况而定。

湖北一套60万吨/年的合成气制乙二醇装置8.5前后开始降负停车，8.24前后重启。

马来一套75万吨/年的MEG装置所配套的裂解装置8月中重启，8月下提升至8成。

扬子石化30万吨/年的MEG装置8.19升温重启，该装置于3月初停车检修。

台湾2#36万吨/年的MEG装置7月中已重启（与1#轮换），原计划于8月中旬再次停车，取消。南亚1#36万吨/年的MEG装置于7月中上旬停车，重启待定，计划11月中更换触媒。南亚4#72万吨装置3.29停车，推迟至10月中重启；南亚位于美国的83万吨装置因效益原因按计划7月8日停车，原计划8月份停车，重启待定。

华东两套分别22.5、38万吨/年的MEG装置因故于6月下暂停发货，装置停车，此前一期装置主产环氧为主，二期装置维持3成负荷运行。

内蒙古一套26万吨/年合成气制乙二醇装置初步计划7月初附近重启，该装置4月中旬起停车，推迟。

东北一套180万吨/年的MEG装置剩余一线8月下旬按计划升温重启中，后期负荷将提升至8-9成运行。

内蒙古一套40万吨/年的合成气制乙二醇装置8.22日起停车检修，预计时间在20天左右。

内蒙古另一套40万吨/年合成气制乙二醇装置检修计划推迟，具体时间待定；该装置原计划8月下旬停车检修一个月左右。

华南一套70万吨/年的MEG装置计划于9月中旬停车检修10天附近，主要为配合乙烯端口检修。

浙江两套共计155万吨/年的MEG装置8月下旬提升至基本满负荷运行，装置运行良好。

加拿大一套40万吨/年的MEG装置8月中停车，重启时间待定。另外共计80万吨/年的MEG装置近期降负2-3成附近，初步计划持续至9月底。

陕西一套30万吨/年的合成气制乙二醇装置计划于8月底前后停车检修，初步预计时长在20-30天。

华中一套28万吨/年的MEG装置8.25起停车检修，预计检修时长在20-30天附近，此前该装置主要生产环氧乙烷。

内蒙古一套30万吨/年合成气制乙二醇装置按计划8.25停车检修，预计时长在半个月左右。

华南一套12万吨/年的MEG装置因故将于8月底停车，预计停车时长在一个月附近。



【星级说明】**红色星级**代表预判趋势性上涨，**绿色星级**代表预判趋势性下跌

☆☆☆ 一颗星代表偏多/空，判断趋势有上涨/下跌的驱动，但盘面可操作性不强

★★☆ 两颗星代表持多/空，不仅判断较为明晰的上涨/下跌趋势，且行情正在盘面发酵

★★★ 三颗星代表更加明晰的多/空趋势，且当前仍具备相对恰当的投资机会

白星代表短期多/空趋势处在一种相对均衡状态中，且当前盘面可操作性较差，以观望为主

## 免责声明

国投安信期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备期货投资咨询业务资格。

本报告仅供国投安信期货有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。如接收人并非国投安信期货客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货或期权的价格、价值可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户不应视本报告为其做出投资决策的唯一因素。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，本公司不对其内容的真实性、合法性、完整性和准确性负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。